







Статус документа/DOCUMENT STATUS:


5					
4					
3					
2					
1					
Изм. Rev.	Описание Description	Разработал Prepared	Проверил Checked	Утвердил Approved	Дата Date

Заказчик Customer	 ОАО «Э.ОН Россия» JSC E.ON Russia	Подрядчик Contractor	 ЗАО «Энергопроект» CJSC Energoproekt
----------------------	--	-------------------------	---

Наименование проекта
Project title

Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»
Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch «Berezovskaya GRES»
of JSC «E.ON Russia»

	Фамилия Name	Подпись Sign.	Дата Date	ID-Поставщика Contractor ID
Разработал Prepared	Грибова		21.02.2014	KKS
Проверил Checked	Коновалова		21.02.2014	Наименование документа/Document title Главный корпус. Блок №3. Техническое задание заводу на изготовление местных шкафов. Местный шкаф уровнемеров котла 30СХВ22 (30СХВ23, 30СХВ24, 30СХВ25) Схема электрическая принципиальная
Н.контр. N.Control	Цыганкова		21.02.2014	
Утвердил Approved	Старикова		21.02.2014	





Субконтрактор Subcontractor	Субподрядчик Subcontractor	Лист Sheet	1	Листов of Sheets	2
 ЗАРУБЕЖ ЭНЕРГОПРОЕКТ ОСНОВАН В 1962 ГОДУ		Стадия Stage	P/W		
		Формат Format	A4		
Инв. № подл./Original inventory No. 3721-K					

Данный чертеж не подлежит копированию или передаче другим организациям или лицам без разрешения ОАО "Зарубежэнергопроект"
 Copying of this drawing or giving it to other organizations or persons without Zarubezhenergoprojekt OJSC permission is forbidden

30HDF11CL051A, 30HDF11CL052A, 30HDF11CL053A	Уровень зо́лы в бункере А батареиного циклона 30HDF11BB001	Монт. ед. 01
30HDF11CL051B, 30HDF11CL052B, 30HDF11CL053B	Уровень зо́лы в бункере В батареиного циклона 30HDF11BB001	Монт. ед. 02
30HDF11CL051C, 30HDF11CL052C, 30HDF11CL053C	Уровень зо́лы в бункере С батареиного циклона 30HDF11BB001	Монт. ед. 03
30HDF11CL051D, 30HDF11CL052D, 30HDF11CL053D	Уровень зо́лы в бункере D батареиного циклона 30HDF11BB001	Монт. ед. 04

Ввод питания ~220 В

Монт. ед. 00

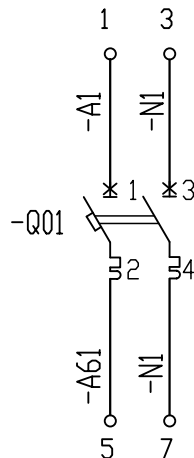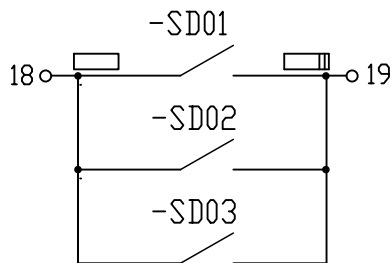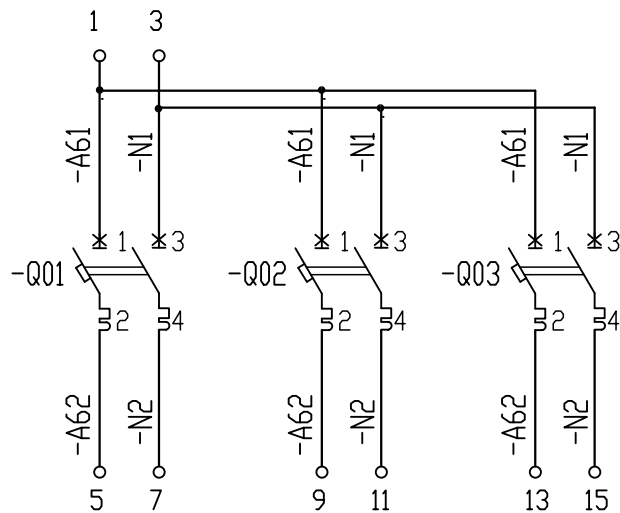

- Примечания:
- 1 Опись документов смотрите чертеж No 3711-К.
 - 2 Общий вид смотрите чертеж No 3720-К.
 - 3 Схему рядов зажимов смотрите чертеж No 3722-К.
 - 4 Данная схема выполнена для шкафа 30СХВ22 и применима для шкафов 30СХВ23, 30СХВ24, 30СХВ25. Таблицу применимости смотрите чертеж общего вида шкафа No 3720-К.

Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch «Berezovskaya GRES» of JSC «E.ON Russia»

2						ID-Поставщика Contractor ID		
1						KKS	Лист Sheet	2
Изм. Rev.	Кол.уч. Upd.No.	Лист Sheet	№ док. Doc.No.	Подп. Sign.	Дата Date	Инв. № подл./Original inventory No. 3721-К	Листов of Sheets	2

Данный чертеж не подлежит копированию или передаче другим организациям или лицам без разрешения ОАО "Зарубежэнергопроект"
Copying of this drawing or giving it to other organizations or persons without Zarubezhenergo projekt OJSC permission is forbidden